


ULOŽENÍ POTRUBÍ
pro hloubku uložení potrubí větší než 1,20 m

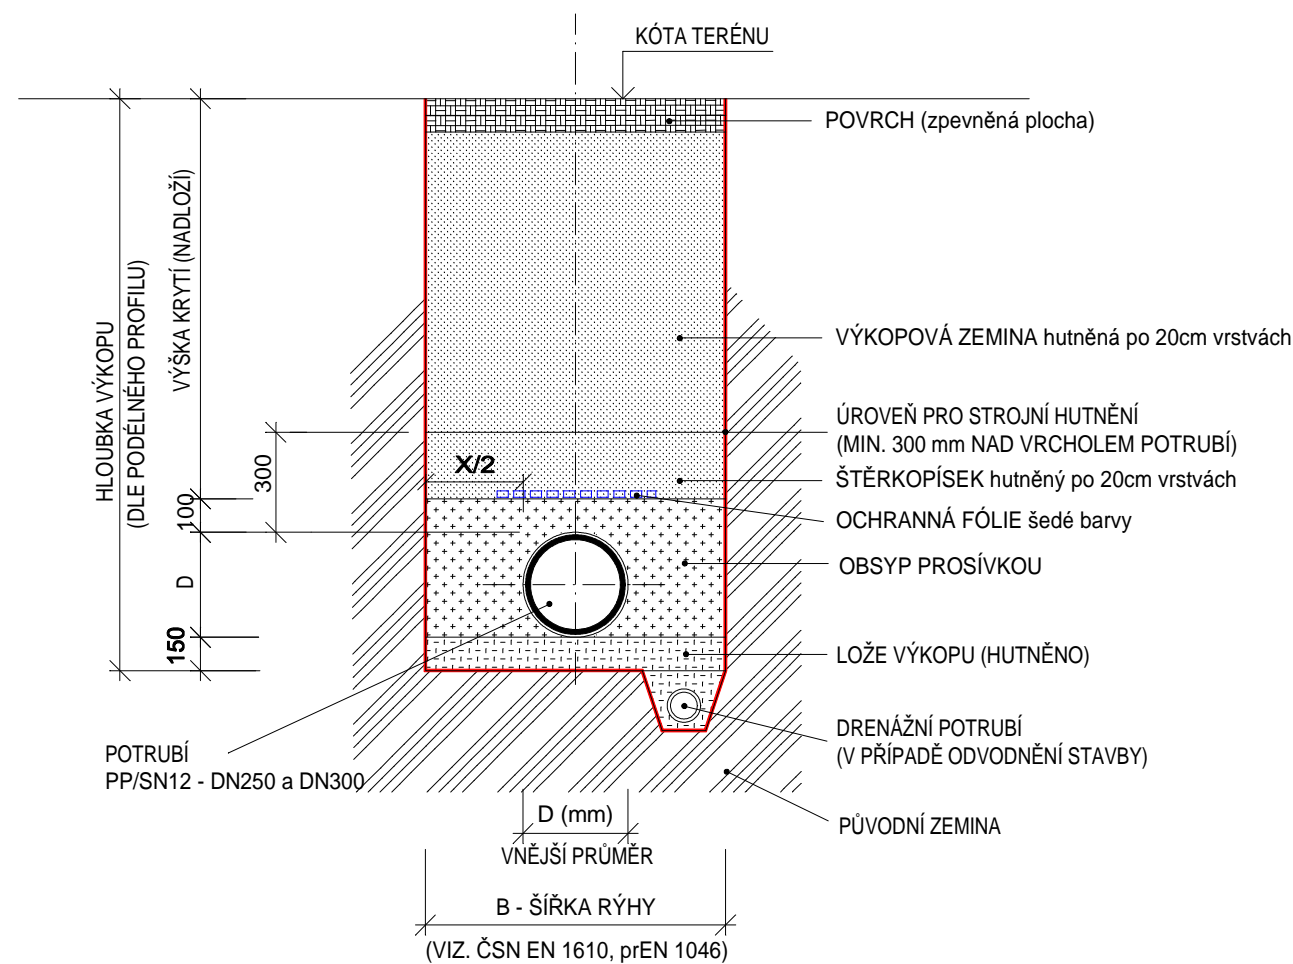

TABULKA
minimální vzdálenosti potrubí od stěny výkopu

DN (mm)	Z (mm)
DN ≤ 300	200
300 < DN ≤ 900	300
900 < DN ≤ 1600	400
1600 < DN ≤ 2400	600
2400 < DN ≤ 3000	900

TABULKA
minimální šířky výkopu v závislosti na hloubce výkopu

hloubka rýhy (m)	min.šířka (m)
do 1,00	není předepsána
1,00 - 1,75	0,80
1,75 - 4,00	0,90
nad 4,00	1,00

POZNÁMKA
- od hloubky výkopu 1,20 m nebo v případě nesoudržné zeminy musí být rýha pažena
- zásyp výkopu nutno provést tak, aby splňoval veškeré požadavky na únosnost pláň pod komunikací
- obsypový materiál nesmí obsahovat částice větší než stanovené zrnitosti výrobcem potrubí
- při pokládání kanalizačního potrubí v terénu s výskytem zvýšené hladiny spodní vody, nutno zabránit vyplavení zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenážního potrubí je nutné po dokončení prací zrušit její funkci

TABULKA - minimálních šířek výkopu v závislosti na průměru potrubí

D	minimální šířka výkopu D + x		
	výkop pažený	výkop nepažený s úhlem nepažené stěny	
		větším než 60°	menším, rovným 60°
do 250	D + 0,40	D + 0,40	
250 - 400	D + 0,50	D + 0,50	D + 0,40
400 - 700	D + 0,70	D + 0,70	D + 0,40
700 - 1200	D + 0,85	D + 0,85	D + 0,40
nad 1200	D + 1,00	D + 1,00	D + 0,40

D = vnější průměr roury (m)
x/2 = min. vzdálenost pracovního prostoru mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (D+x, cm)
DN = jmenovitá světlost potrubí (mm)
Z = min. vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (mm)



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodp. projektant:	Hubert Faber	<div>INSTAL PROJEKT s.r.o. projektová kancelář zaměřená na vodohospodářské stavby a techniku prostředí staveb obor zdravotně technické instalace IČ: 25150561 sídlo: 386 01 Strakonice, Raisova 1004 tel.: 383 322 990, mobil: 602 452 246 e-mail: h.faber@tiscali.cz, faber@tzb-projekt.cz</div>			
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka				
Investor:	Obec Střelské Hoštice				
Místo stavby:	k.ú.Střelské Hoštice, okr.Strakonice				
Akce:	OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE v komunikaci I.řř. pozemek parc.č.1247/1 k.ú.Střelské Hoštice, okres Strakonice		Datum:	05/2020	Kopie
Oddíl	D2 - Dokumentace technických a technolog.zařízení		Formát:		
			Měřítko:		
Výkres	ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE		Stupeň:	projekt	
			Zak.č.:		
			Č.výkresu	D-5	